

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorium Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-548
2017 m. liepos 13 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1407.

Mėginių gavimo data: 2017.07.10.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Natkiškiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.07.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206



Agnė Stružeckienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-549
2017 m. liepos 13 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1408.

Mėginių gavimo data: 2017.07.10.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Panemunė, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.07.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo jr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5


Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  Agnė Stružeckienė
8-446-61206



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-551
2017 m. liepos 13 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1410.

Mėginių gavimo data: 2017.07.10.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Šakininkai

Tyrimo atlikimo data: 2017.07.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :  Agnė Stružekienė
8-446-61206



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-552
2017 m. liepos 13 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1411.

Mėginių gavimo data: 2017.07.10.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Halės vanduo iš čiaupo.

Tyrimo atlikimo data: 2017.07.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš vidaus tinklų
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,32
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,04
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,79
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	573
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,01


Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.


Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

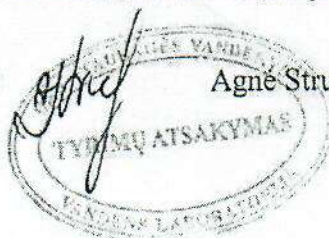

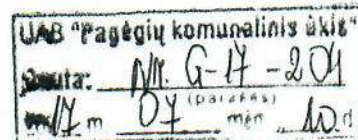

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-493
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1297.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Šakininkai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio
(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-494
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1298.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Kriokiškiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-496
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1300.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Žukai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-497
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1301.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Panemunė, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,31
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,06
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	1,33
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,46
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	1266
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,16

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-550
2017 m. liepos 13 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1409.

Mėginių gavimo data: 2017.07.10.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Žukai.

Tyrimo atlikimo data: 2017.07.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio

(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė

(vardas, pavardė)


TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja
8-446-61206

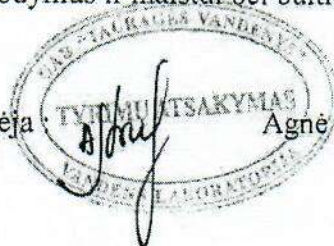

Agnė Stružeckienė

Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-495
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1299.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Mažrimaičiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206



Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorium Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-498
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1302.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Vilkyškiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo jr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,24
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,03
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	0,89
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,54
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	498
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,03

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandyto rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-499
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1303.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Lumpėnai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,42
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	1,77
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,60
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	674
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,03


Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė

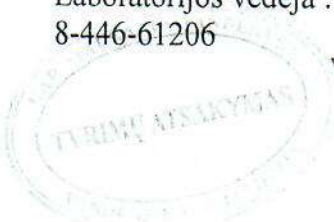

Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-500
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1304.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Vėžininkai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-501
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1305.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Kentriai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-502
2017 m. birželio 30 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1306.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Geniai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Kolidforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-503
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1307.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Natkiškiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo jr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,47
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,03
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	0,89
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,76
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	751
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,18

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-504
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1308.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Pagėgiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-505
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1309.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Piktupėnai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206



Agnė Stružeckienė

Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-506
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1310.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Šilgaliai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206



Agnė Stružekienė

Patvirtinta
 UAB „Tauragės vandenys“
 Direktorius Eduardo Anulio
 2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
 VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
 GERIAMOJO VANDENS
 MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-462
 2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
 Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
 Mėginio registracijos Nr.1244.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Rukai

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įrenginio
 (įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
 (vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,32
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,36
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	992
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,02


Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
 Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
 8-446-61206

Agnė Stružekienė

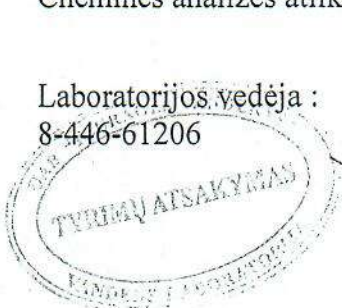

Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-463
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1245.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Šilgaliai

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,06
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,38
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	970
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,12


Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė

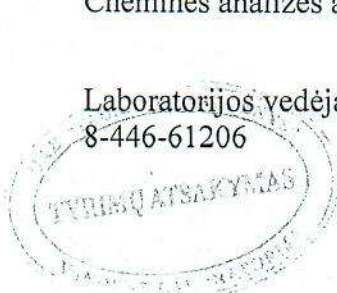

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-464
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1246.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Bergnerio, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-465
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1247.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Berštininkai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio

(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė

(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliiforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-466
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 1248.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Stumbragiriai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-467
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginių registracijos Nr.1249.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Pakamunė, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-468
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1250.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Aleknai

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,15
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,44
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	788
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,12

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-469
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1251.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Plaškiai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-470
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1252.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Būbliškės, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio
(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-471
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr.1253.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Pagėgiai

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,44
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,78
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	578
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,00

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja:
8-446-61206



Agnė Stružekienė

Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-472
2017 m. birželio 23 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1254.

Mėginių gavimo data: 2017.06.20.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Benininkai

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.23.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo jr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
CHEMINIAI TYRIMAI				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,15
2. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
3. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05
4. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,57
5. Savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	683
6. Bendroji geležis	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,00

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Chemines analizes atliko: inžinierė A.Preikšaitytė

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta
UAB „Tauragės vandenys“
Direktorius Eduardo Anulio
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB „TAURAGĖS VANDENYS“
VANDENŲ TYRIMO LABORATORIJA
GERIAMOJO VANDENS
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 17-505
2017 m. birželio 30 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1
Mėginio registracijos Nr.1309.

Mėginių gavimo data: 2017.06.27.

Mėginių paėmimo vieta adresas: Piktupėnai, Pagėgių sav.

Tyrimo atlikimo data: 2017.06.30.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeležinimo įr.
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginį paėmė: ekologė Edita Gedgaudė
(vardas, pavardė)

TYRIMO REZULTATAI

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN24:2003)	Rasta
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Kolidforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
4. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinus vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas bakteriologinis tyrimas atitinka HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja :
8-446-61206

Agnė Stružeckienė

