

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1055**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2571

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Natkiškiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugel.stoties

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarinė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	<0,05
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,35
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	44
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,80
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,65
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	719

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė

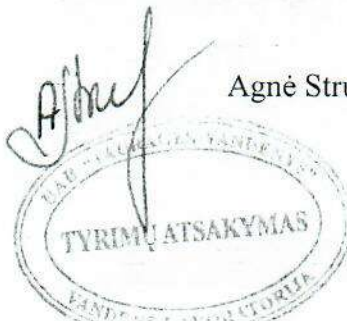

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardu Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1053**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2569

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pagėgiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaite

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	<0,05
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,02
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	14
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,36
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,62
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	542

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė

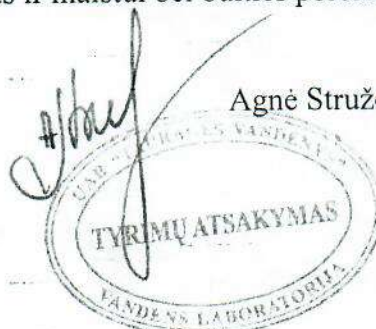

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1056**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2572

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Benininkai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugel.stoties

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,05
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,06
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	17
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,90
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,50
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	642

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-342**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 939

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Piktupėnai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1054**

2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2570

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Piktupėnai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugel.stoties

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-349**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 963

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Šilgaliai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

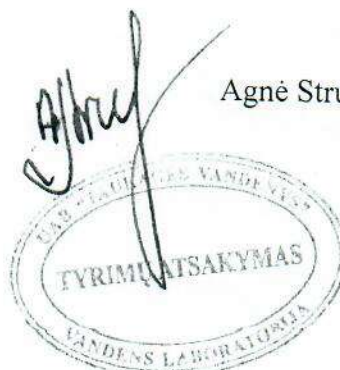

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1058**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2574

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Šilgaliai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

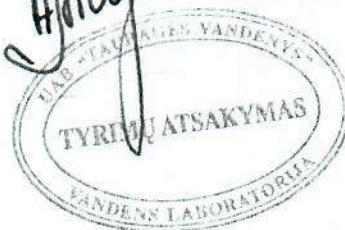

Patvirtinta  
 UAB „Tauragės vandenys“  
 Direktoriaus Eduardo Anulio  
 2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1013**  
 2018 m. lapkričio 23 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
 Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2450

Mėginių gavimo data: 2018.11.20

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Šilgaliai

Tyrimo atlikimo data: 2018.11.23

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,42
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,13
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	4
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,60
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,22
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	952
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05


Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
 Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

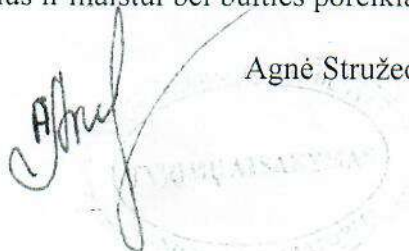



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-358**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 972

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Žukai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1059**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2575

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Žukai

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarinė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1015**  
2018 m. lapkričio 23 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2452

Mėginių gavimo data: 2018.11.20

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Žukai

Tyrimo atlikimo data: 2018.11.23

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė

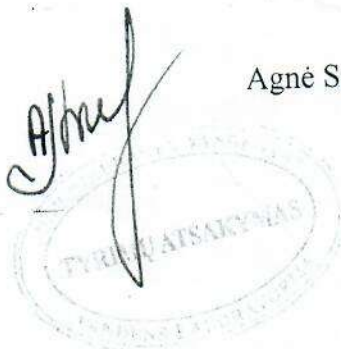

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-253**  
2018 m. balandžio 13 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 736

Mėginių gavimo data: 2018.04.10

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Stoniškių I, Berštininkų grėžinys

Tyrimo atlikimo data: 2018.04.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)


**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,34
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,13
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	16
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,44
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,48
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	µs cm-1	2500	866
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

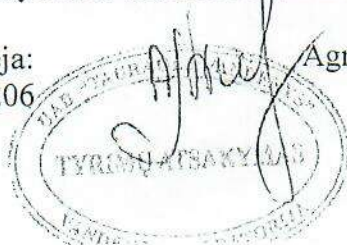

Agnė Stružekienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-254**  
2018 m. balandžio 13 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 737

Mėginių gavimo data: 2018.04.10

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Benininkai

Tyrimo atlikimo data: 2018.04.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš po nugeliažinimo  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,38
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,01
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	6
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,44
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,60
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	682
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-255**  
2018 m. balandžio 13 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 738

Mėginių gavimo data: 2018.04.10

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pagėgiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.04.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarinė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žariniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,40
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,04
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	7
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,40
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,76
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	564
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1014**  
2018 m. lapkričio 23 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2451

Mėginių gavimo data: 2018.11.20

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pagėgiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.11.23

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grežinio  
(įvado, vidaus krano, grežinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,23
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,01
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	3
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,39
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,60
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	549
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-256**  
2018 m. balandžio 13 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 739

Mėginių gavimo data: 2018.04.10

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pagėgiai, mokykla

Tyrimo atlikimo data: 2018.04.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš vidaus tinklų

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,48
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,04
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	12
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,32
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,72
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	566
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė





Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-257**  
2018 m. balandžio 13 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 740

Mėginių gavimo data: 2018.04.10

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pagėgiai, darželis

Tyrimo atlikimo data: 2018.04.13.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš vidaus tinklų  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliiforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,44
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,06
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	8
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,50
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,75
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	559
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	<0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė

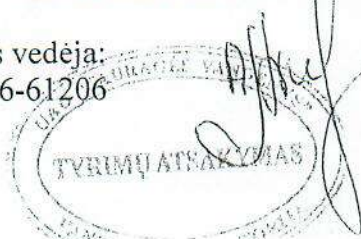

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-462**  
2018 m. birželio 22 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 1308

Mėginių gavimo data: 2018.06.19

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Vytauto g. 39

Tyrimo atlikimo data: 2018.06.22.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš vidaus tinklų

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
 UAB „Tauragės vandenys“  
 Direktoriaus Eduardo Anulio  
 2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-461**  
 2018 m. birželio 22 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
 Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 1307

Mėginių gavimo data: 2018.06.19

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Benininkai

Tyrimo atlikimo data: 2018.06.22.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaite

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
 Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-333**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 930

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Rukų II, Bergnerio grėžinio

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)


**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,21
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,36
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	8
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,16
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,34
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	842
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,05
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

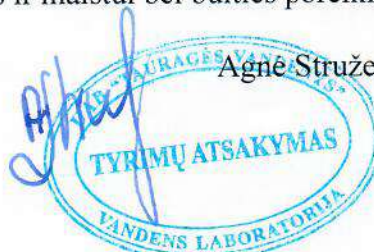

Agnė Stružekienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-334**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 931

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Plaškiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,25
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,17
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	2
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,22
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,47
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	987
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-335**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 932

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Aleknai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-336**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 933

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Rukų I

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,16
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,07
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	7
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,35
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	8,27
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	µs cm-1	2500	223
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,02
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206



Agnė Stružekienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-337**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 934

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Pakamonė

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė





Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-338**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 935

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Stumbragiriai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-339**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 936

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Natkiškiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliiforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,43
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,17
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	6
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,59
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,98
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	788
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,05
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206



Agnė Stružekienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-340**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 937

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Kāntriai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-341**  
2018 m. gegužės 10 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 938

Mėginių gavimo data: 2018.05.07

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Geniai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.10.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS  
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA  
MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-350  
2018 m. gegužės 11 d.**

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 964

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Būbliškės

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

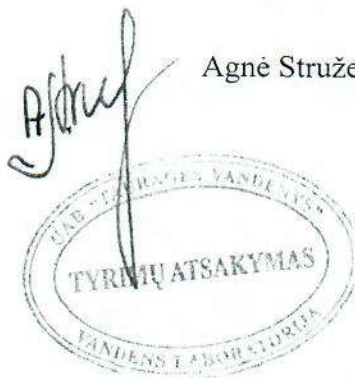

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardu Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1057**  
2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 2573

Mėginių gavimo data: 2018.12.03

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Panemunė

Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugel.stoties

(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)


**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	<0,05
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,24
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	19
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,44
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,40
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	1242

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

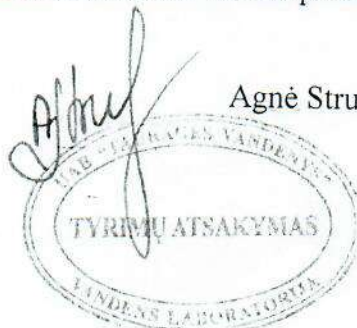

Agnė Stružeckienė

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-351**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 965

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Panemunė

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)


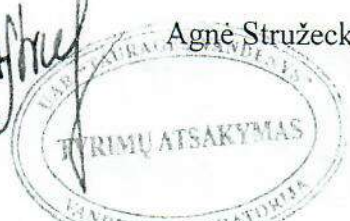
**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,27
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,16
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	25
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,60
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,50
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	1227
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,03
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

  
Agnė Stružekienė  


Patvirtinta  
 UAB „Tauragės vandenys“  
 Direktorius Eduardo Anulio  
 2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-1060**  
 2018 m. gruodžio 6 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
 Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1  
 Mėginio registracijos Nr. 2576  
 Mėginių gavimo data: 2018.12.03  
 Mėginių paėmimo vieta (adresas): Šakininkai  
 Tyrimo atlikimo data: 2018.12.06  
 Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1  
 Mėginys paimtas iš grėžinio  
 (įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)  
 Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5  
 Mėginių paėmėjas: Indrė Paliokaitė  
 (vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
 Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
 Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė





Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-352**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 966

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Šakininkai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)



**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,32
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,38
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	26
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,17
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,58
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	1240
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

  
Agnė Stružekienė  


Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-353**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 967

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Lumpėnai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)


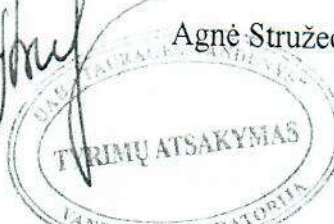
**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,13
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,15
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	8
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,40
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,52
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	693
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,02
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

  
Agnė Stružekienė  


Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorium Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-354**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 968

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Vilkyškiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš nugeliažinimo įrenginio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0
<b>CHEMINIAI TYRIMAI</b>				
1. Amonis	LST ISO 7150-1:1998	mg/l	0,5	0,15
2. Geležies jung.	LST ISO 6332:1995	mg/l	0,2	0,19
3. Spalva	LST ISO 7887:2012	mg/l Pt	30	2
4. Drumstumas	LST EN ISO 7027-1:2016	DV pagal formaziną	4	0,46
5. pH	LST ISO 10523:2012		6,5-9,5	7,56
6. Savitas elektros laidis	LST EN 27888:2002	μs cm-1	2500	515
7. Nitritas	LST EN 26777:1999	mg/l	0,5	0,01
8. Nitratas	LST EN ISO 7890-3:1998	mg/l	50	<0,05

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė

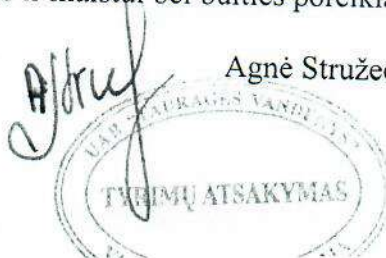

Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-355**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 969

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Vėžininkai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš gręžinio  
(įvado, vidaus krano, gręžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė  
(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružeckienė



Patvirtinta  
UAB „Tauragės vandenys“  
Direktorius Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-356**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 970

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Mažrimaičiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**

	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.  
Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

Agnė Stružekienė



Patvirtinta

UAB „Tauragės vandenys“  
Direktoriaus Eduardo Anulio  
2014.04.23. įsakymu Nr G-53

**UAB TAURAGĖS VANDENYS**  
**GERIAMO VANDENS LABORATORIJA**  
**MĖGINIŲ TYRIMO PROTOKOLAS Nr 18-357**  
2018 m. gegužės 11 d.

Laboratorijos adresas: Šlaito g. Nr 2, Tauragė.

Atestavimo pažymėjimas Nr LPL-6  
Išduotas 2014.09.29

Protokolo puslapių (su priedais) skaičius 1

Mėginio registracijos Nr. 971

Mėginių gavimo data: 2018.05.08

Mėginių paėmimo vieta (adresas): Kriokiškiai

Tyrimo atlikimo data: 2018.05.11.

Mėginių aprašymas: Geriamas vanduo Mėginys (ių) 1 butelis (ių) 1

Mėginys paimtas iš grėžinio

(įvado, vidaus krano, grėžinio, šulinio)

Mėginių paėmimo tvarka: LST ISO 5667-5

Mėginių paėmėjas: ekologė Indrė Paliokaitė

(vardas, pavardė)

**TYRIMO REZULTATAI**


	Tyrimai atlikti pagal	Tiriamas vandens kiekis	Leidžiamas kiekis (pagal HN 24:2017)	Rasta
<b>MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI</b>				
1. Žarninė lazdelė (E coli)	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
2. Koliforminės bakterijos	LST EN ISO 9308-1:2014	100 ml	0	0
3. Žarniniai enterokokai	LST EN ISO 7899-2:2001	100 ml	0	0
3. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 6222:2001 LST ISO 8199:2001	1 ml	Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių	0

Atskiros šio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali būti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susiję tik su pateiktais bandymui objektais.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedėja:  
Tel. Nr. 8-446-61206

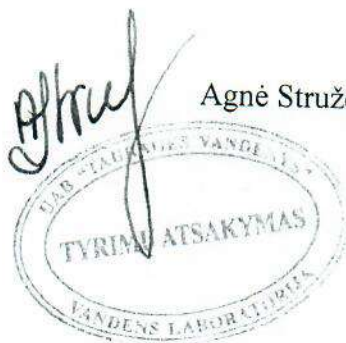

Agnė Stružeckienė